

СОГЛАСОВАНО

Председатель Новомосковской  
районной организации  
Тульской региональной  
организации «Всероссийское  
общество инвалидов» (ТРО  
ВОИ)




Л.П. Лимасова

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ «Детский сад № 17»



И.А. Шестопалова

2019 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – Детский сад
- 1.2. Адрес объекта: 301666, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Парковая, дом № 4-а;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее 2-этажное здание, 1950,7 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10224,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1972г., последнего капитального ремонта – 1992г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019г., капитального 2025г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17» МБДОУ «Детский сад № 17»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301666, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Парковая, дом № 4-а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, дом № 31, телефон/факс 8(48762)6-39-27.

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дошкольное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушением слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 204 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Остановка «Залесный микрорайон», Автобусы №№ 5,12,108**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -70 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет— есть (неровности асфальтового покрытия, бордюрный камень, не оборудованный съездом).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

### **3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы<br>обслуживания)* |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                                                     |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                        |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                     |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                     |
| 4        | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                     |
| 5        | с нарушениями слуха                         | А                                                                      |
| 6        | с нарушениями сахарного диабета             | А                                                                      |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-И(К,О,Г,У)                                                          |
|   | Вход (входы) в здание                                        | ДП-И (К,О, Г, У)                                                       |
|   | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                         |
|   | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)                                                         |
|   | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О, Г, У)                                                         |
|   | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                         |
|   | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-И (К,О, Г, У)                                                       |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, У)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*    |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт                                     |
| 2              | Вход (входы) в здание                                        | Текущий ремонт                                     |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                 |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСР |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                     |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Текущий ремонт                                     |
| 8              | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -2019-2025гг  
в рамках исполнения плановых мероприятий.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование с общественным объединением инвалидов



**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий МБДОУ**

**МБДОУ «Детский сад №17»**

**«Детский сад  
№17»**

**И.А. Шестопалова**

**«24»**

**2019г.**

## **АНКЕТА**

### **(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01**

«24» июля 2019 года

#### **1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – детский сад.
- 1.2. Адрес объекта: 301666, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Парковая, дом № 4-а;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-этажное здание, 1950,7 кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10224,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1972г., последнего капитального ремонта – 1992г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019г., капитального – г.

#### **Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17», МБДОУ «Детский сад №17».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301666, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Парковая, дом № 4-а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, дом № 31, телефон/факс 8(48762)6-39-27.

#### **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)- дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями слуха, сахарный диабет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 204 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Остановка «Залесный микрорайон», Автобусы №№ 5,12,108**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 70 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет : есть (неровности асфальтового покрытия, бордюрный камень, не оборудованный съездом).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -нет.

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                      |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                         |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                      |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                      |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                      |



**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №17»

И.А.Шестопалова  
2019г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«20» июля 2019 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – детский сад.  
1.2. Адрес объекта: 301666, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Парковая., дом № 4-а;  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее 2-этажное здание, 1950,7 кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10224,0 кв. м.  
1.4. Год постройки здания - 1972г., последнего капитального ремонта – 2092г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019г., капитального - 2027 г.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17» МБДОУ «Детский сад № 17».  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301666, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Парковая, дом № 4-а.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация : дошкольное образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Остановка «Залесный микрорайон», Автобусы №№ 5,12,108**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)-  
да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет— есть(неровности асфальтового покрытия, бордюрный камень).*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет - нет.*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                                            |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                            |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                            |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                         | А                                                             |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | А                                                             |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |                |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|       |                                                              |                                                                       | № на плане | № фото         |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-И(К,О,Г,У)                                                         | -          | 23-42          |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДП-И (К,О, Г, У)                                                      | 1          | 1-4            |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        | 1,2        | 5-16           |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        | 1,2        | 44-45<br>46-79 |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        | 1,2        | 17<br>80-88    |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        | 1,2        |                |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-И (К,О, Г, У)                                                      | -          | 18-22<br>43    |



4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.6. другое

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 4 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание           | на 1 л.  |
| 3. Путей движения в здании           | на 2 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта  | на 18 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 5 л.  |

Результаты фотофиксации на объекте: 86 фото

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 2 листа

Руководитель

рабочей группы :

Зам. Заведующего Ермолаева Е.А.  
(Должность, Ф.И.О.)


  
(Подпись)

Члены рабочей группы :

Зам. заведующего Синицына Л.Н.  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Помощник воспитателя Миссирева А.Б.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано Комиссией по обследованию и паспортизации доступности объектов для инвалидов и предоставляемых в нём услуг от «31» августа 2019 года.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад № 17»  
301666, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Парковая, дом № 4-а**

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и<br>замечания                                 |                                               | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                              | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                          | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Виды<br>работ     |
| 1.1      | Вход (входы) на<br>территорию                                | есть             |            | 1-4    | Отсутствует<br>информацион<br>ный<br>тактильный<br>уличный<br>стенд | К,О,С,Г,<br>У                                 | Установить<br>информацион<br>ный уличный<br>стенд<br>На высоте<br>1.5-4м. Буквы<br>и цифры<br>знаков<br>должны иметь<br>отношение<br>ширины к<br>высоте от 3:5<br>до 1:1, а<br>отношение<br>штрихов к их<br>высоте — от<br>1:5 до 1:10.<br>Высота<br>прописных<br>букв должна<br>быть не менее<br>7,5 см. При<br>использовани<br>и цвета<br>необходимо<br>учитывать<br>особенности<br>людей,<br>которые не<br>различают<br>цвета. | Текущий<br>ремонт |
|          |                                                              |                  |            | 1,2    | Перед<br>калиткой<br>отсутствуют<br>предупрежда<br>ющие             | С                                             | Установить<br>предупрежда<br>ющие<br>тактильно-<br>контрастные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Текущий<br>ремонт |

|     |                                    |      |  |     |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|-----|------------------------------------|------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                    |      |  |     | тактильно-контрастные указатели                                                                       |       | указатели перед калиткой(0,5х0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)                                                                                                                                                                                                       |                |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3-8 | Отсутствуют визуальные средства информации направления движения к входу на объект, игровым площадкам. | Г,С,У | Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект, игровым площадкам. Рекомендуются расположить указатели направления движения на высоте 1.5-2.0м | Текущий ремонт |
|     |                                    |      |  | 3-8 | Не оборудованы и не обозначены места отдыха на территории для инвалидов и МГН                         | К,О,С | На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее, чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и                                                                                               | Текущий ремонт |

|     |                            |                                                         |  |    |                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                            |                                                         |  |    |                                                     |               | подлокотники<br>М,<br>указателями,<br>светильникам<br>и и т.п.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| 1.3 | Лестница<br>(наружная)     | Нет                                                     |  |    |                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| 1.4 | Пандус<br>(наружный)       | нет                                                     |  |    |                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| 1.5 | Автостоянка и<br>парковка  | нет                                                     |  | 18 | Не выделены<br>места для<br>парковки<br>автомобилей | К,С,О,У,<br>Г | Оборудовать<br>автостоянку и<br>парковочные<br>места для<br>автотранспорта<br>инвалидов из<br>расчета 10%<br>от всех мест.<br>Нанести<br>горизонтальн<br>ую разметку<br>размерами<br>3.6х6м. и знак<br>инвалида<br>0.75м х 1.2м в<br>соответствие<br>с ГОСТ Р<br>52289, ПДД,<br>ГОСТ<br>12.4.026,<br>согласно СП<br>42.13330.2016 | Капиталь<br>ный<br>ремонт<br><br>Письмо в<br>админист<br>рацию<br>МО |
|     | Общие<br>требования к зоне | Привести в соответствие с СП59.13330.2016 и СП 42.13330 |  |    |                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |

II. Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности* (к пункту<br>3.4 Акта обследования<br>ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации по<br>адаптации (вид<br>работы)** к пункту<br>4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | № на<br>плане | № фото |                                                                                         |
| Территории,<br>прилегающей к зданию                | ДП-И(К,О,Г,У)                                                        |               | 5-8    | Текущий ремонт                                                                          |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Приложение №2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от "20 " июля 2019 г. № 01

I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |        | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                                    |                                           | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                               |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                              | есть/нет            | № на<br>плане | № фото | Содержание                                                                                                                             | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                 | Виды<br>работ     |
| 2.1      | Лестница<br>(наружная)                                       | нет                 |               | 10     |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 2.2      | Пандус<br>(наружный)                                         | нет                 |               |        |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 2.3      | Входная<br>площадка (перед<br>дверью)                        | нет                 |               |        |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 2.4      | Дверь (входная)                                              | есть                |               | 10     | Дверь<br>распашная<br>1.8м с<br>шириной<br>рабочей<br>створки 0.82м                                                                    | К,О,С                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|          |                                                              |                     |               | 29     | Высота<br>порога 0,02м.                                                                                                                | К,О,С                                     | До капитального<br>ремонта<br>оборудовать<br>порог<br>перекатным<br>пандусом.<br>После<br>капитального<br>ремонта<br>предусмотреть<br>высоту порогов<br>не более 0,014м.                                                   | Текущий<br>ремонт |
|          |                                                              |                     |               | 10     | Отсутствует<br>информацион<br>ная<br>тактильная<br>таблица с<br>названием<br>организации,<br>продублирова<br>нная<br>шрифтом<br>Брайля | С,Г,У                                     | Установить<br>информационну<br>ю табличку с<br>названием<br>учреждения,<br>временем<br>оказания<br>услуг, выполненн<br>ую рельефно-<br>графическим и<br>рельефно-<br>точечным<br>способом<br>на высоте 1,2-<br>1,6м. перед | Текущий<br>ремонт |

|     |                         |                                            |    |                                                           |       |                                                                                           |                |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                         |                                            |    |                                                           |       | входом в здание со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,6м от дверного проема.     |                |
|     |                         |                                            | 10 | Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)              | С,У,Г | Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1.6м- 4м.            | Текущий ремонт |
|     |                         |                                            | 10 | Отсутствует система звуковой информации на входной группе | С     | Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой информации (радиоинформаторы) | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур                  | есть                                       | 21 |                                                           |       |                                                                                           | Не нуждается   |
|     | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |    |                                                           |       |                                                                                           |                |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото   |                                                                             |
| Входа (входов) в здание                     | ДП-И(К,О,Г,У)                                               |            | 10,21,29 | Текущий ремонт                                                              |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |        | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                                                                  |                                               | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                              | есть/нет         | № на<br>плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                           | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Виды<br>работ     |
| 3.1      | Коридор<br>(вестибюль, зона<br>ожидания,<br>галерея, балкон) | есть             |               | 11,15  | Отсутствует<br>тактильно-<br>звуковая<br>мнемосхема<br>при входе с<br>навигацией<br>внутри<br>объекта                                                                | К,О,С,Г,<br>У                                 | Установить<br>тактильно-<br>звуковую<br>мнемосхему с<br>навигацией<br>внутри<br>объекта<br>справа на<br>расстоянии 2-<br>4м при входе<br>на объект и на<br>высоте 0,85-<br>1,1 м                                                                                                                                         | Текущий<br>ремонт |
|          |                                                              |                  |               | 11,15  | На путях<br>движения по<br>коридорам<br>отсутствуют<br>тактильно-<br>контрастные<br>предупреждаю<br>щие указатели<br>(перед<br>лестницами и<br>дверными<br>проемами) | К,О,С,Г,<br>У                                 | Оборудовать<br>пути<br>движения по<br>коридорам<br>тактильно-<br>контрастными<br>предупрежда<br>ющими<br>указателями<br>(перед<br>лестницами и<br>дверными<br>проемами),<br>либо<br>контрастно<br>выделить<br>цветом.<br>Рекомендуетс<br>я установить<br>по пути<br>движения<br>инвалидов<br>непрерывные<br>поручни с не | Текущий<br>ремонт |

|  |  |  |                       |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|--|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  |  |                       |                                                                                                                                          |               | травмирующими<br>окончаниями<br>на высоте<br>0.9м.                                                                                                                                                                           |                   |
|  |  |  | 11,15                 | На основных<br>путях<br>движения<br>отсутствуют<br>тактильные<br>направляющие<br>полосы, либо<br>поручни, либо<br>индикаторы             | О, С          | Оборудовать<br>пути<br>движения<br>тактильными<br>направляющими,<br>либо<br>поручнями на<br>высоте 0.7м,<br>или 0.9м,<br>либо<br>индикаторами                                                                                | Текущий<br>ремонт |
|  |  |  | 11,15                 | Указатели<br>направления<br>движения для<br>инвалидов и<br>МГН не<br>содержат<br>название<br>конечной цели                               | К,О,С,Г,<br>У | Предусмотреть<br>указатели<br>направления<br>движения для<br>инвалидов и<br>МГН с<br>названием<br>конечной<br>цели.<br>Рекомендуется<br>указатели<br>выполнить<br>рельефно<br>точечным<br>способом на<br>контрастном<br>фоне | Текущий<br>ремонт |
|  |  |  | 11,,8,<br>16,13<br>15 | Отсутствует<br>доступ на<br>первый и<br>второй этажи<br>для инвалидов<br>на коляске                                                      | К             | Оборудовать<br>доступ на<br>второй этаж<br>подъемным<br>устройством,<br>лифтом,<br>ступенькоход<br>ом и т.п.                                                                                                                 | Инд реш<br>с ТСР  |
|  |  |  | 11,,8,<br>16,13<br>15 | В коридорах<br>не<br>оборудованы и<br>не обозначены<br>знаком<br>доступности<br>места<br>ожидания и<br>отдыха для<br>инвалидов и<br>МГН. | К,О,С         | В коридорах<br>оборудовать<br>места<br>ожидания и<br>отдыха для<br>инвалидов<br>скамьей со<br>спинкой и<br>подлокотником,<br>обозначить<br>их<br>знаками<br>доступности                                                      | Текущий<br>ремонт |



|     |  |  |  |                          |                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----|--|--|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |  |  |  | 11,,8,<br>16,13<br>15    | Присутствуют<br>выступающие<br>элементы в<br>виде труб<br>отопления и<br>навесного<br>оборудования –<br>щита<br>противопожар<br>ной<br>безопасности<br>и<br>огнетушителя | С | Оградить<br>либо<br>контрастно<br>выделить<br>цветом<br>выступающие<br>элементы и<br>конструкции<br>на путях<br>движения<br>инвалидов.<br>Углы<br>выступающих<br>элементов<br>рекомендуется<br>закруглить.<br>Под навесным<br>оборудованием<br>- щитом<br>противопожар<br>ной<br>безопасности<br>и<br>огнетушителем<br>предусмотреть<br>отбойники<br>высотой<br>0.05м либо<br>тактильную<br>плитку<br>«Внимание,<br>опасность!»<br>0.5x0.5м | Текущий<br>ремонт |
| 3,2 |  |  |  | 5,6,13<br>,14,16<br>,9,8 | Со стороны<br>стены на<br>лестницах<br>отсутствуют<br>перила                                                                                                             | О | Оборудовать<br>перила на<br>лестничном<br>марше с двух<br>сторон на<br>высоте 0.9м.<br>Для детских<br>учреждений<br>рекомендуютс<br>я<br>дополнительн<br>ые поручни<br>на высоте<br>0,5м, с<br>горизонтальн<br>ым участком<br>длиннее<br>марша<br>лестницы на<br>0,3м.,<br>учитывая                                                                                                                                                         | Текущий<br>ремонт |

|     |                                         |      |  |                          |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|-----|-----------------------------------------|------|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                         |      |  |                          |                                                                              |       | ширину<br>лестничного<br>марша<br>1,3м. Пристен<br>ные поручни<br>должны иметь<br>травмобезопа<br>сное<br>окончание                                                                                                                      |                                                   |
|     |                                         |      |  | 5,6,13<br>,14,16<br>,9,8 | На перилах<br>нет<br>тактильных<br>информирую<br>щих<br>указателей<br>этажей | С     | На верхней<br>или боковой,<br>внешней по<br>отношению к<br>маршу,<br>поверхности<br>поручней пер<br>ил предусмот<br>реть<br>рельефные<br>обозначения<br>этажей, а<br>также<br>предупредите<br>льные полосы<br>об<br>окончании пе<br>рил. | Текущий<br>ремонт                                 |
| 3.3 | Пандус (внутри<br>здания)               | нет  |  |                          |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| 3.4 | Лифт<br>пассажирский<br>(или подъемник) | нет  |  | 5,6,13<br>,14,16<br>,9,8 |                                                                              | К,О   | Продублиров<br>ать лестницы<br>подъемным<br>устройством,<br>лифтом либо<br>ступенькоход<br>ом.                                                                                                                                           | Капиталь<br>ный<br>ремонт<br><br>Инд реш<br>с ТСР |
| 3.5 | Дверь<br>(межкоридорная)                | есть |  | 5,6,13<br>,14,16<br>,9,8 | Ширина<br>дверных<br>проемов<br>межкоридорн<br>ых дверей<br>0,8м             | К,О,С | Расширить<br>дверные<br>проемы до<br>0,9м в свету                                                                                                                                                                                        | Капиталь<br>ный<br>ремонт                         |
|     |                                         |      |  | 5,6,13<br>,14,16<br>,9,8 | Высота<br>порогов 0,03м                                                      |       | Пороги<br>дверных<br>проемов<br>оборудовать<br>перекатными<br>или<br>рулонными<br>пандусами<br>При<br>капитальном<br>ремонте<br>предусмотрет                                                                                             | Текущий<br>ремонт                                 |

|     |                                           |      |  |                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----|-------------------------------------------|------|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                           |      |  |                                                     |                                                                      |           | ь высоту порогов дверных проемов не более 0,014м                                                                                                                                                        |                    |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности) | есть |  | 5,6,13,14,16,9,8                                    | Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации | К,О,С,Г,У | Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации(Е2 1)                                                                                                                     | Текущий ремонт     |
|     |                                           |      |  | 13,165,                                             | Не оборудованы пути эвакуации со второго этажа                       | К,О,С,Г,У | Оборудовать пути эвакуации со второго этажа «Самоспасом» либо другими допустимыми средствами. Не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам. | Текущий ремонт     |
|     |                                           |      |  | 5,6,7,44,014,15,8,9,4,1,10,45,12,11,2,313,14,16,9,8 | Ширина одностворчатых дверей на путях эвакуации 0,7м-0,9м.           | К,О,С     | Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету.                                                                                                                               | Капитальный ремонт |
|     |                                           |      |  | 2,312,14,8,14,7,44                                  | Высота порогов дверных проемов на путях эвакуации 0,02-0,04м         | К,О,С     | Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов                                                                            | Текущий ремонт     |

|  |  |  |  |                   |                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|--|--|--|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  |  |  |                   |                                                                                                  |            | дверных проемов не более 0,014м.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|  |  |  |  | 15, 16            | Кнопки домофона расположены на высоте 1.4 м                                                      | К.О        | Предусмотреть расположение кнопки вызова сотрудника для оказания ситуационной помощи на высоте 0,85 – 1.1м.                                                                                                                                                                                      | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 17, 18, 22-24, 32 | Присутствуют выступающие элементы стен, навесное оборудование-батареи отопления                  | С          | Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов. Углы выступающих элементов рекомендуется закруглить. Под навесным оборудованием - батареями отопления предусмотреть отбойники высотой 0.05м либо плитку «Внимание, опасность!» 0.5х0.5м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 21-32             | На путях эвакуации отсутствуют световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения | К,О,С,Г, У | На путях эвакуации предусмотреть установку световых и звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций                                                                                                                                                    | Текущий ремонт |

|  |                         |                                            |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |                         |                                            |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                   | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                                             | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                             | № на плане | № фото                                      |                                                                             |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., путей эвакуации) | ДЧ-И(О,Г,У)                                                 |            | 2,3,16,13,14,159,8,12,45,10,11,1,4,447,5,6. | Капитальный ремонт<br>Инд реш с ТСП                                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение №4(І)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от "20 " июля 2019 г. № 01

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

І. Результаты обследования:

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента                | Наличие<br>элемента |                      |               | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                           |                                               | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                             | есть/<br>нет        | №<br>на<br>пла<br>не | №<br>фо<br>то | Содержание                                                                                                    | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категор<br>ия) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                       | Виды<br>работ             |
| 4.       | <b>Кабинетная форма<br/>обслуживания</b><br>(замечания общего<br>характера) | есть                |                      | 46-<br>54     | Таблички с<br>названием<br>кабинетов не<br>продублированы<br>шрифтом<br>Брайля                                | К,С                                           | Установить<br>таблички с<br>названием<br>кабинетов на<br>высоте 1,2-1,6м<br>от уровня пола,<br>выполненные<br>рельефно-<br>графическим и<br>рельефно-<br>точечным<br>способом, со<br>стороны<br>дверной ручки<br>на расстоянии<br>0,1-0,5м от<br>дверного проема | Текущ<br>ий<br>ремонт     |
|          |                                                                             |                     |                      | 46-<br>54     | Установленные<br>ручки на дверях<br>кабинетов<br>ненажимного<br>типа и не<br>выделены<br>контрастно<br>цветом | С,О,У                                         | Установить на<br>дверях<br>кабинетов ручки<br>нажимного типа<br>либо С- и П-<br>образные.<br>Предусмотреть<br>контрастное<br>выделение ручек                                                                                                                     | Текущ<br>ий<br>ремонт     |
|          | <b>Кабинет психолога</b>                                                    |                     |                      | 46            | Ширина<br>дверного<br>проема 0,8м                                                                             | К,О,С                                         | Предусмотреть<br>ширину<br>дверного проема<br>0.9м в свету                                                                                                                                                                                                       | Капита<br>льный<br>ремонт |
|          |                                                                             |                     |                      | 46            | Присутствует<br>порог 0,025м                                                                                  | К,О,С                                         | До капитального<br>ремонта<br>использовать<br>перекатной<br>пандус.<br>После                                                                                                                                                                                     | Текущ<br>ий<br>ремонт     |

|  |                        |  |  |           |                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|--|------------------------|--|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  |                        |  |  |           |                                                                                  |       | капремонта<br>предусмотреть<br>высоту порога<br>не более 0,014м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|  |                        |  |  | 46        | Кабинет не<br>полностью<br>оборудован для<br>занятий с<br>детьми -<br>инвалидами | С,Г,У | Оборудовать<br>кабинет<br>портативными<br>усилителями<br>звука,<br>сенсорными<br>изделиями,<br>программно-<br>дидактическими<br>комплексами,<br>диагностически<br>м, методическим<br>материалом,<br>учебно-<br>наглядными<br>пособиями,<br>настольными<br>играми с учетом<br>возраста<br>учащихся;<br>набором<br>различных<br>материалов<br>(строительный<br>материал,<br>пластилин,<br>краски, цветные<br>карандаши,<br>фломастеры,<br>бумага и т.п.)<br>(согласно<br>Приказам<br>Минобрнауки<br>России от<br>17.10.13 №1155,<br>от 05.04.17<br>№301)<br>Предусмотреть<br>место для<br>сурдопереводчи<br>ка | Текущ<br>ий<br>ремонт     |
|  | Медицинский<br>кабинет |  |  | 47,<br>54 | Ширина<br>дверного<br>проема 0.8 м                                               | К,О,С | Предусмотреть<br>ширину<br>дверного проема<br>не менее 0,9м в<br>свету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Капита<br>льный<br>ремонт |
|  |                        |  |  | 47,<br>54 | Вход в кабинет<br>не оборудован<br>световым<br>сигнализатором                    | С,Г,У | Вход в кабинет<br>оборудовать<br>световым<br>сигнализатором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Текущ<br>ий<br>ремонт     |

|  |                        |  |  |           |                                                             |         |                                                                                                                                                       |                           |
|--|------------------------|--|--|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  |                        |  |  |           | вызова<br>пациента                                          |         | вызова пациента                                                                                                                                       |                           |
|  |                        |  |  | 47,<br>54 | Дверные ручки<br>ненажимного<br>типа.                       | К,О,С,У | Установить<br>ручки<br>нажимного либо<br>«С» или «П» -<br>образного типа                                                                              | Текущ<br>ий<br>ремонт     |
|  |                        |  |  | 47,<br>54 | Отсутствует<br>система<br>усиления звука                    | Г       | Предусмотреть<br>систему<br>усиления звука<br>(индукционную<br>петлю)                                                                                 | Текущ<br>ий<br>ремонт     |
|  |                        |  |  | 47,<br>54 | Отсутствуют<br>разворотные<br>площадки                      | К,О     | Предусмотреть<br>расстановку<br>оборудования и<br>мебели для<br>выделения мест<br>разворота<br>инвалида на<br>коляске<br>(диаметром не<br>менее 1,4м) | Текущ<br>ий<br>ремонт     |
|  |                        |  |  | 47,<br>54 | Кушетка не<br>оборудована<br>опорами для<br>самоподнимания. | К,О     | Оборудовать не<br>менее 1 кушетки<br>опорами для<br>самоподнимания<br>, в т.ч.<br>линейными или<br>угловыми<br>поручнями.                             | Текущ<br>ий<br>ремонт     |
|  |                        |  |  | 47,<br>54 | Отсутствует<br>раковина с<br>краном<br>нажимного типа       | К,О,С   | Оборудовать<br>раковину<br>краном<br>нажимного либо<br>сенсорного<br>типа,<br>горизонтальным<br>поручнем.<br>Обозначить<br>знаком<br>доступности      | Текущ<br>ий<br>ремонт     |
|  | <b>Игровые комнаты</b> |  |  | 55-<br>62 | Двери<br>одностворчатые<br>, ширина 0,80<br>м.              | К,О,С   | Рекомендуется<br>предусмотреть<br>ширину дверных<br>проемов не<br>менее 0,9м в<br>свету.                                                              | Капита<br>льный<br>ремонт |
|  |                        |  |  | 55-<br>62 | Отсутствует<br>система<br>усиления звука                    | С,Г     | Предусмотреть<br>переносную<br>индукционную<br>петлю.<br>Рекомендуется<br>размещать<br>детей-инвалидов                                                | Текущ<br>ий<br>ремонт     |



|  |  |  |  |           |                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|--|--|--|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |  |  |  |           |                                                                                                       |               | по зрению на<br>местах для<br>занятий и игр<br>рядом с окнами                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|  |  |  |  | 55-<br>62 | Не обозначены<br>места для<br>размещения<br>детей-<br>инвалидов                                       | К,О,С,Г,<br>У | В игровом<br>(учебном)<br>помещении<br>первые столы в<br>ряду у окна и в<br>среднем ряду<br>следует<br>предусмотреть<br>для учащихся с<br>недостатками<br>зрения и<br>дефектами<br>слуха, а для<br>учащихся,<br>передвигающих<br>ся в кресле-<br>коляске, -<br>выделить один-<br>два первых<br>стола в ряду у<br>дверного проема | Текущ<br>ий<br>ремонт |
|  |  |  |  | 55-<br>62 | Отсутствуют<br>разворотные<br>площадки<br>вокруг игрового<br>оборудования и<br>столов                 | К,С           | Предусмотреть<br>расстановку<br>мебели с учетом<br>разворотных<br>площадок<br>вокруг игрового<br>оборудования и<br>столов<br>диаметром не<br>менее<br>1,2м(0,9м.)<br>Ширина<br>проходов между<br>столами не<br>менее 1,2м                                                                                                        | Текущ<br>ий<br>ремонт |
|  |  |  |  | 55-<br>62 | Подготовительн<br>ые группы не<br>полностью<br>оборудованы<br>для занятий с<br>детьми-<br>инвалидами. | К,О,С,Г.<br>У | Оборудовать<br>подготовительн<br>ые (старшие)<br>группы<br>аудиовизуальны<br>м<br>оборудованием<br>(интерактивная<br>доска, проектор,<br>видеоувеличите<br>ль,<br>телеаппаратура<br>и т.п.) согласно<br>пр. №301                                                                                                                 | Текущ<br>ий<br>ремонт |

|  |                                 |      |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|--|---------------------------------|------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  |                                 |      |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Министерства<br>образования РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|  | <b>Спальные<br/>помещения</b>   |      |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|  |                                 |      |  | 63-<br>70 | Присутствуют<br>пороги 0,02-0,04<br>м                                                                                                                                                                                                                                                                            | До капитального<br>ремонта на<br>порогах<br>дверных<br>проемов<br>использовать<br>перекатные<br>пандусы.<br>После<br>капремонта<br>предусмотреть<br>высоту порогов<br>не более 0,014м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Текущ<br>ий<br>ремонт     |
|  |                                 |      |  |           | В ряде<br>спальных<br>помещений не<br>предусмотрено<br>свободное<br>пространство у<br>кровати для<br>инвалида-<br>колясочника.<br>Не оборудовано<br>и не обозначено<br>спальное место<br>для инвалида-<br>колясочника<br>(кнопкой<br>вызова,<br>поручнем,<br>подъемным<br>устройством и<br>др.<br>оборудованием) | К<br><br>Оборудовать и<br>обозначить<br>спальные места<br>для инвалидов<br>(кнопкой<br>вызова,<br>поручнем,<br>подъемником и<br>др.<br>оборудованием.)<br>Оборудовать<br>спальные места<br>для инвалидов<br>(не менее 5% от<br>общего числа<br>мест),<br>ближайшие к<br>эвакуационному<br>выходу.<br>Обеспечить<br>свободное<br>пространство в<br>спальном<br>помещении для<br>инвалида-<br>колясочника у<br>кровати<br>диаметром не<br>менее 1,4 м.<br>Предусмотреть<br>ширину прохода<br>между<br>кроватями не<br>менее 1,2м. | Текущ<br>ий<br>ремонт     |
|  | <b>Раздевалки в<br/>группах</b> | есть |  | 71-<br>79 | Ширина<br>дверных<br>проемов 0,80 м                                                                                                                                                                                                                                                                              | К,О,С,У<br>Предусмотреть<br>ширину дверных<br>проемов не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Капита<br>льный<br>ремонт |

|  |  |  |  |       |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|--|--|--|--|-------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  |  |  |       |                                      |           | менее 0,9м в свету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|  |  |  |  | 71-79 | Присутствуют пороги 0.02-0.05 м      | К,О,С     | До капитального ремонта использовать перекатные или рулонные пандусы для преодоления порогов. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов не более 0.014м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 71-79 | Не предусмотрены шкафы для инвалидов | К,О,С,Г,У | Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d=1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи и размером не менее 0,6х2,5м. | Текущий ремонт |

|     |                                   |      |  |       |                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                          |                |
|-----|-----------------------------------|------|--|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                   |      |  |       |                                                                    |           | Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м.                                       |                |
|     |                                   |      |  | 71-79 | Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом                    | С,У       | Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевальных выполнить рельефным шрифтом, не нарушая общее интерьерное решение. Рекомендуется разместить алгоритм переодевания на видном месте в доступной для ребенка форме. | Текущий ремонт |
|     |                                   |      |  | 71-79 | Отсутствует символ доступности в раздевалках                       | К,О,С,Г,У | Установить знаки доступности «Все категории инвалидов».                                                                                                                                                                  | Текущий ремонт |
|     |                                   |      |  | 71-79 | Не закреплено напольное покрытие                                   | К,О,С,У   | Закрепить напольное покрытие                                                                                                                                                                                             | Текущий ремонт |
| 4.2 | <b>Зальная форма обслуживания</b> | есть |  |       |                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                          |                |
|     | <b>Музыкально-Спортивный зал</b>  |      |  | 49    | Двери деревянные, распашные - 1,2м., ширина рабочей створки 0,60м. | К,О,С     | Предусмотреть ширину основной створки распашных дверей не менее 0,9м в свету. До установки рекомендуемых дверей, на период занятий, держать обе                                                                          | Текущий ремонт |

|  |           |      |  |    |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|--|-----------|------|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |           |      |  |    |                                                                                                 |            | створки двери открытыми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|  |           |      |  | 49 | Не предусмотрена система усиления звука.                                                        | Г          | Предусмотреть переносную индукционную петлю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Текущий ремонт     |
|  |           |      |  | 49 | Не оборудованы зоны безопасности для занятий инвалидов.                                         | С          | Вокруг снарядов необходимо предусматривать тактильные полосы ориентации (зоны безопасности). Рекомендуется вдоль стен зала, на свободных от оборудования участках, установить поручень для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы. Для слабовидящих детей границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами. | Текущий ремонт     |
|  |           |      |  | 49 | Отсутствует специализированная мебель для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. | К,О        | Предусмотреть скамью со спинкой и подлокотниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Текущий ремонт     |
|  |           |      |  | 49 | Не обозначены места для инвалидов.                                                              | К,О,С,Г, У | Оборудовать и обозначить места для инвалидов на время проведения мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Текущий ремонт     |
|  | Зоостудия | есть |  | 51 | Ширина дверного проема 0,8м                                                                     | К,О,С      | Предусмотреть ширину дверного проема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Капитальный ремонт |

|     |                                               |      |  |    |                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----|-----------------------------------------------|------|--|----|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                               |      |  |    |                                                                     |            | 0.9м в свету                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     |                                               |      |  | 51 | Присутствует порог 0,025м                                           | К,О,С      | До капитального ремонта использовать перекатной пандус. После капремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м                                                                                                            | Текущий ремонт     |
|     |                                               |      |  | 51 | Не предусмотрена система усиления звука.                            | Г          | Предусмотреть переносную индукционную петлю. Рекомендуется использовать специальное оборудование (проектор, телевизор) для дублирования звуковой и визуальной информации. Рекомендуется использовать тифлотехнические средства. | Текущий ремонт     |
|     | <b>Кабинет сенсорной комнаты</b>              | есть |  | 52 | Ширина дверного проема 0,8м                                         | К,О,С      | Предусмотреть ширину дверного проема 0.9м в свету                                                                                                                                                                               | Капитальный ремонт |
|     |                                               |      |  | 52 | Присутствует порог 0,025м                                           | К,О,С      | До капитального ремонта использовать перекатной пандус. После капремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м                                                                                                            | Текущий ремонт     |
|     | <b>Кабинет экологической комнаты</b>          | есть |  | 50 |                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                 | Не нуждается       |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания                | нет  |  |    |                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть |  |    | Отсутствуют указатели направления движения по маршруту обслуживания | К,О,С,Г, У | Установить указатели направления движения с конечной целью. Установить                                                                                                                                                          | Текущий ремонт     |

|     |                                     |                                            |  |  |  |  |                                                                                              |  |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                     |                                            |  |  |  |  | тактильные направляющие, индикаторы или поручни по ходу перемещения по маршруту обслуживания |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет                                        |  |  |  |  |                                                                                              |  |
|     | Общие требования к зоне             | Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |                                                                                              |  |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,О,У)                                                |            |        | Капитальный ремонт                                                          |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

Рекомендуется выполнить таблички с названием кабинетов в архитектурном стиле

Рекомендуется поэтапное адаптирование разновозрастных групп для детей с ОВЗ.

В адаптированных группах произвести расстановку мебели для беспрепятственного доступа к специализированному игровому оборудованию.

I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           | Выявленные нарушения и<br>замечания                            |                                        | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                              | есть/нет            | № на<br>плане | № фото    | Содержание                                                     | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                             | Виды<br>работ             |
| 5.1      | Туалетные<br>комнаты<br>(Санузлы в<br>группах)               |                     |               | 80-<br>89 | Ширина<br>дверных<br>проемов 0,7м.                             | К,О,С                                  | Предусмотреть<br>ширину<br>дверного<br>проема не<br>менее 0,9м в<br>свету.                                                                                                                                                                             | Капиталь<br>ный<br>ремонт |
|          |                                                              |                     |               | 80-<br>89 | Высота<br>порогов<br>0,06м.                                    | К,О,С                                  | Рекомендуется<br>до<br>капитального<br>ремонта<br>предусмотреть<br>съемный<br>перекатной<br>(рулонный)<br>пандус. При<br>капитальном<br>ремонте высота<br>порога не<br>должна<br>превышать<br>0.014м                                                   | Текущий<br>ремонт         |
|          |                                                              |                     |               | 80-<br>89 | Не<br>оборудованы<br>доступные<br>кабины в<br>общих<br>уборных | К,О,С                                  | Оборудовать<br>5% (не менее<br>одной)<br>доступных<br>кабин в общих<br>уборных:<br>размерами не<br>менее 1,6х1,8м,<br>кнопкой<br>вызова<br>персонала со<br>шнурком с<br>выводом на<br>пульт<br>администратора,<br>поручнями,<br>местом для<br>хранения | Капиталь<br>ный<br>ремонт |



|  |  |  |       |                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                         |                |
|--|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  |  |       |                                                                                                                             |           | коляски, держателями для костылей. Рекомендуется оборудовать доступную универсальную кабину на 1 этаже размерами 2,2х2,2м с мнемосхемой помещения и знаком доступности. |                |
|  |  |  | 80-89 | Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем.                                                                            | О,С       | Оборудовать не менее одной раковины горизонтальным поручнем и держателем для костылей.                                                                                  | Текущий ремонт |
|  |  |  | 80-89 | Отсутствует наклонное (поворотное) зеркало                                                                                  | К.О       | Установить зеркало с изменяемым углом наклона над раковиной на высоте 0,9м - 1.6м                                                                                       | Текущий ремонт |
|  |  |  | 80-89 | Отсутствуют краны нажимного действия                                                                                        |           | Предусмотреть краны сенсорного либо нажимного действия                                                                                                                  | Текущий ремонт |
|  |  |  | 80-89 | Высота ножных ванн 0,5м. Ножные ванны не оборудованы трапом                                                                 | К,О,С     | Рекомендуется оснастить ножные ванны трапом с высотой бортов 0.02м.                                                                                                     | Текущий ремонт |
|  |  |  | 80-89 | Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт | К,О,С,Г,У | Установить кнопку вызова со шнурком в универсальных кабинах на высоте 0.8м - 1.1м                                                                                       | Текущий ремонт |

|     |                               |                                            |  |       |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                               |                                            |  |       | администрато<br>ра                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|     |                               |                                            |  | 80-89 | Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки | К,О,С,Г,У | Рекомендуется над входом в санитарно-гигиенические кабины установить комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки с выводом на рабочее место администратора | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевые/<br>ванные<br>комнаты | нет                                        |  |       |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 5.3 | Бытовые<br>комнаты            | нет                                        |  |       |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|     | Общие<br>требования к<br>зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |  |       |                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Санитарно-гигиенических помещений           | ДЧ-И(О,Г,У)                                                 |            | 80-89  | Капитальный ремонт                                                          |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.

Рекомендуется оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую кабину в общественной зоне на первом этаже общего доступа.

I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |        | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                              | есть/нет            | № на<br>плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Виды<br>работ         |
| 6.1      | Визуальные<br>средства                                       | есть                |               |        | Системы<br>средств<br>информации и<br>сигнализации<br>об опасности<br>на объекте не<br>предусматрив<br>ают в<br>комплексе<br>визуальную<br>информацию<br>с указанием<br>направления<br>движения и<br>названием<br>конечной<br>цели (места<br>получения<br>услуги)<br>В местах, где<br>находятся<br>недоступные<br>для<br>инвалидов<br>элементы<br>здания, не<br>установлены<br>указатели<br>направления<br>движения к<br>ближайшему<br>доступному<br>элементу<br>(вход/выход,<br>лестница и<br>т.п.) | К,О,С,Г,У                                 | Предусмотреть<br>оборудование<br>помещения<br>визуальными<br>средствами<br>информации с<br>указанием<br>направления<br>путей<br>движения и<br>мест получения<br>услуги.<br>В местах, где<br>находятся<br>недоступные<br>для инвалидов<br>элементы<br>помещения,<br>рекомендуется<br>устанавливать<br>указатели<br>направления,<br>указывающие<br>путь к<br>ближайшему<br>доступному<br>элементу<br>(вход/выход,<br>лестница и т.п.) | Текущи<br>й<br>ремонт |
|          |                                                              |                     |               |        | Отсутствуют<br>светонакопит<br>ельные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | К,О,С,Г,У                                 | Установить<br>светонакопител<br>ьные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Текущи<br>й<br>ремонт |

|     |                          |      |  |  |                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|-----|--------------------------|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                          |      |  |  | тактильные<br>информацион<br>ные<br>пиктограммы<br>на путях<br>движения<br>инвалидов и<br>МГН                                                       |     | тактильные<br>информационн<br>ые указатели и<br>пиктограммы<br>на<br>эвакуационных<br>путях<br>движения<br>инвалидов и<br>МГН                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 6.2 | Акустические<br>средства | есть |  |  | Системы<br>средств<br>информации и<br>сигнализации<br>об опасности<br>на объекте не<br>предусматрив<br>ают<br>акустическую<br>систему<br>информации | С,Г | Установить<br>систему<br>информирующ<br>их средств,<br>позволяющих<br>ориентироватьс<br>я на объекте<br>(радиоинформа<br>торы)<br>Замкнутые<br>пространства<br>на объекте<br>(кабины<br>уборных,<br>безопасные<br>зоны и т.п.)<br>рекомендуется<br>оборудовать<br>системой<br>двусторонней<br>связи с<br>диспетчером<br>или дежурным,<br>снабженной<br>звуковым и<br>визуальным<br>аварийными<br>сигнальными<br>устройствами | Текущи<br>й<br>ремонт |
|     |                          |      |  |  | Не<br>оборудованы<br>места<br>обслуживания<br>лиц с<br>дефектами<br>слуха<br>специальным<br>и<br>персональны<br>ми приборами<br>усиления<br>звука   | Г   | Установить<br>индукционные<br>петли в местах<br>обслуживания<br>инвалидов по<br>слуху<br>Для<br>слабовидящих<br>оборудовать<br>помещения для<br>обслуживания<br>тифлотехничес<br>кими<br>приборами                                                                                                                                                                                                                           | Текущи<br>й<br>ремонт |

|     |                         |                                            |  |  |                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6.3 | Тактильные средства     | есть                                       |  |  | Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме | С | Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение и санузлы. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6м | Текущий ремонт |
|     | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 |  |  |                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Системы информации на объекте               | ДЧ-И(К,О,У)                                                 | —          | —      | Текущий ремонт                                                              |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.

# ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ИСТОК

ПРОЕКТ, ПОДПИСАТЕЛЬ

ПРОЕКТ *Марков*


ПРОЕКТ *Марков*

на нежилые о.

396

МБДОУ № 17

1 этаж

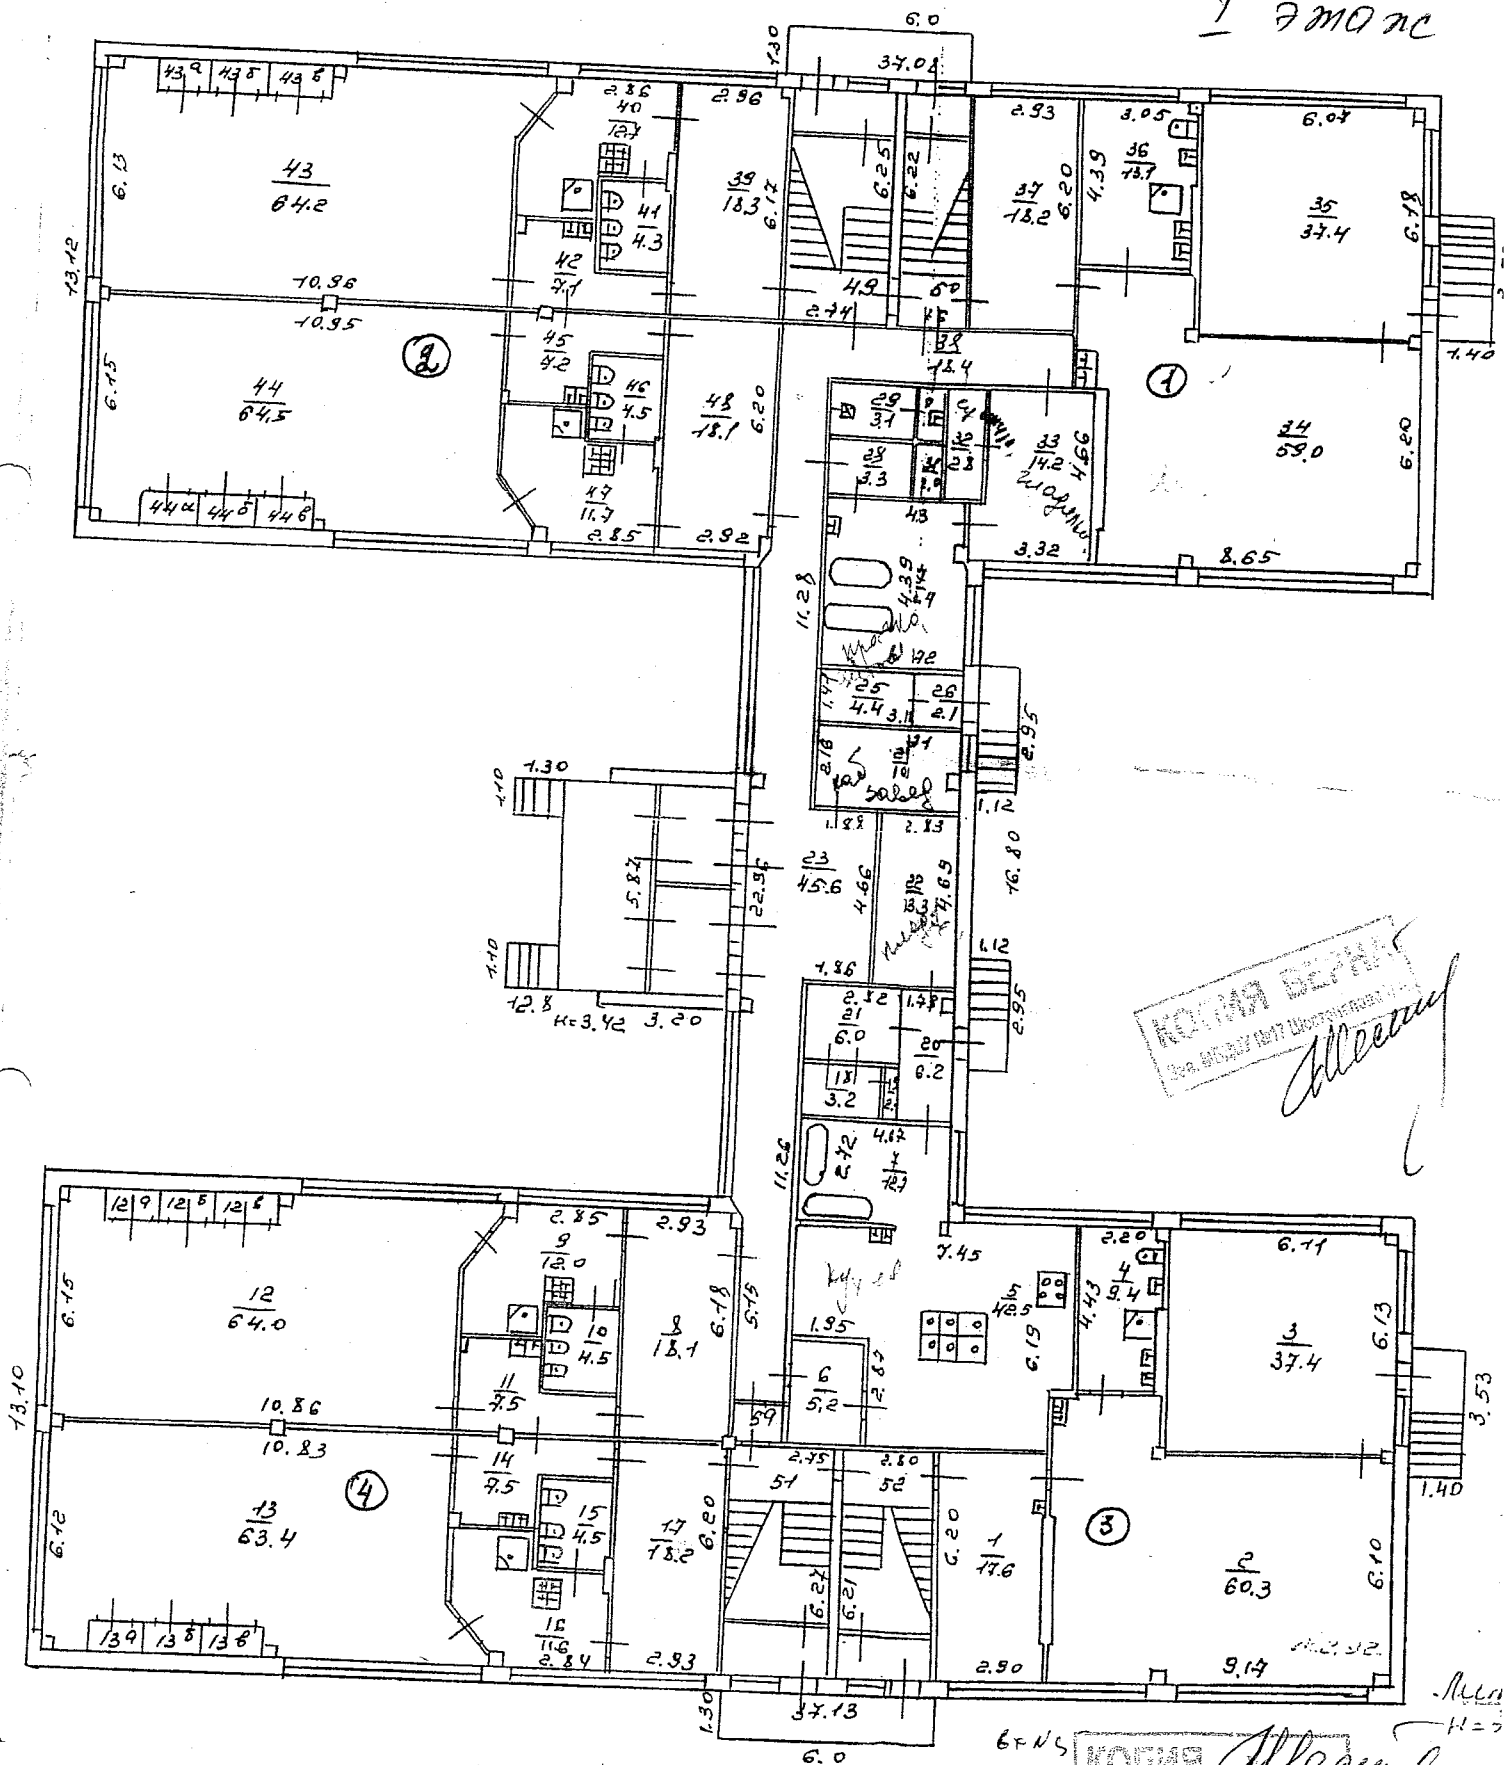


КОМПА БЕРН  
на МБДОУ № 17  
*Мещеряков*

КОМПА  
на МБДОУ № 17  
*Мещеряков*

ПРОСТАЖНЫЙ ПЛАН № 2704  
 ообщения, находящегося в городе Новоосновном,  
 по улице Парковой дом № 42, нежилое отдели  
 поделом. *столице здание*

МБДОУ № 14  
 II этаж

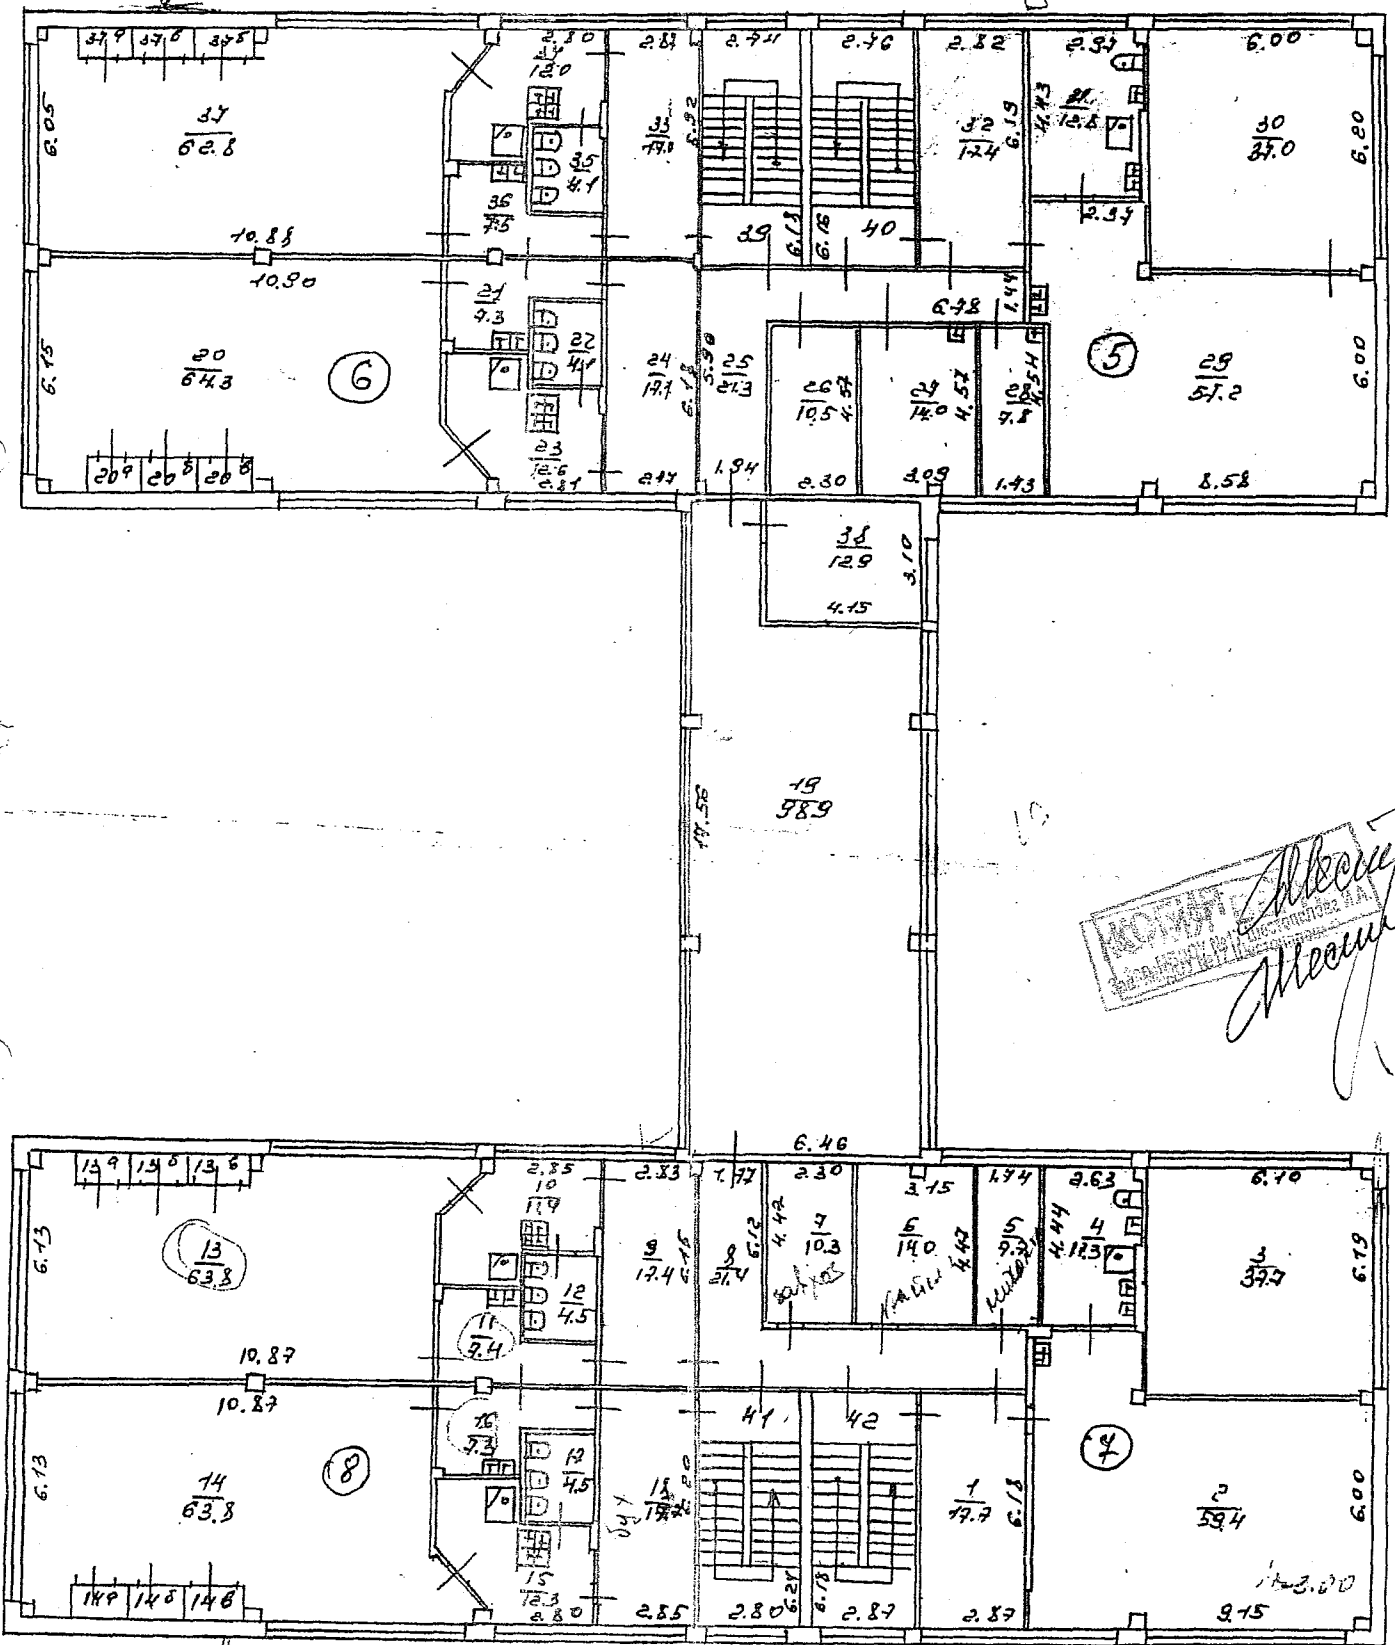

Алексей  
 Мещеряков